

ПТК-01 АС 2ХА(К) - МК, ПТК-01 АС 2НН(Н) - МК
Подвійний ПТ: 1-й канал ПТ + контроль температури
компенсації т.е.р.с. «холодного спаю» за допомогою
ТОП у мостовій схемі (МК), 2-й канал - ПТ без
компенсації т.е.р.с. «холодного спаю»





ГАБАРИТНИЙ КРЕСЛЕНИК

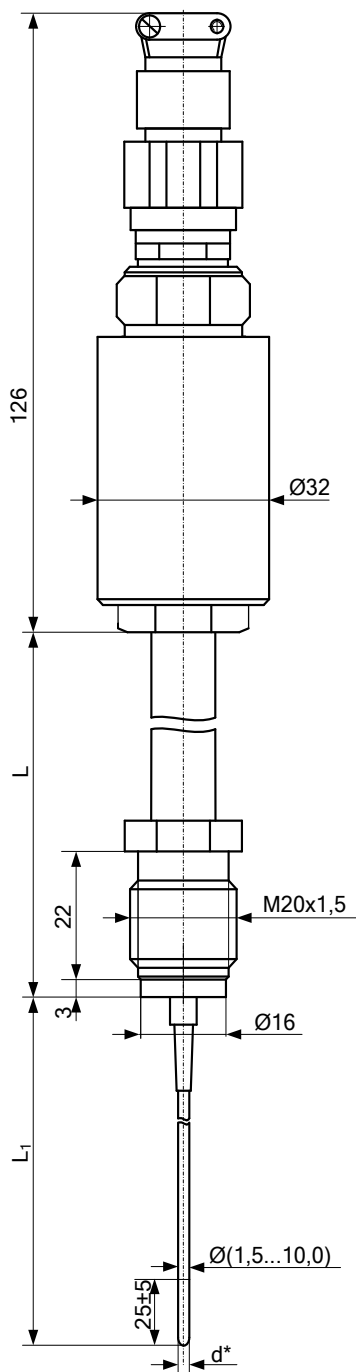


Рисунок В.1б – Габаритный кресленик
ПТК-01 АС 2ХА(К)-МК, ПТК-01 АС 2НН(Н)-МК,

ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА ПРИЄДНАННЯ

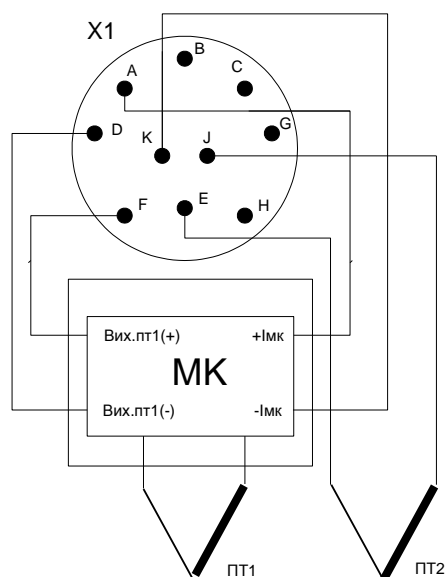


Рисунок В.3г – Електрична схема приєднання
ПТК-01 АС 2ХА(К)-МК, ПТК-01 АС 2НН(Н)-МК

В роз'ємі X1 контакт **Ж** виготовлений з хромелю, а **Е** – з алюмелю або відповідно з ніхросилу і нісилу